

Россия, 428020, Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксары, пр-кт И. Я. Яковлева, 3, помещение 541
Тел./факс: +7 (8352) 22-01-10 (многоканальный)
55-03-68, 57-00-76, 55-43-61,
57-01-46, 57-01-27, 22-01-30 (автосекретарь)
E-mail: ekra@ekra.ru, www.ekra.ru

ИНН 2126001172
КПП 213001001
ОГРН 1022101135726, ОКПО 20572135
р/с 40702810575020000213 в Чувашском
отделении №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары
БИК 049706609 к/с 30101810300000000609

на № 18.11.2019 № 16672
от _____




00ДО-076595 от 18.11.2019

Информационное письмо №56

Доводим до Вашего сведения, что для всех типоразмеров шкафов ШЭ2607, ШЭ2710 структура условного обозначения дополнена в части номинального напряжения оперативного тока, номинального напряжения переменного тока, номинального переменного тока (ниже выделено *курсивом*):

ШЭXXXX XXX-XXXX УХЛ4

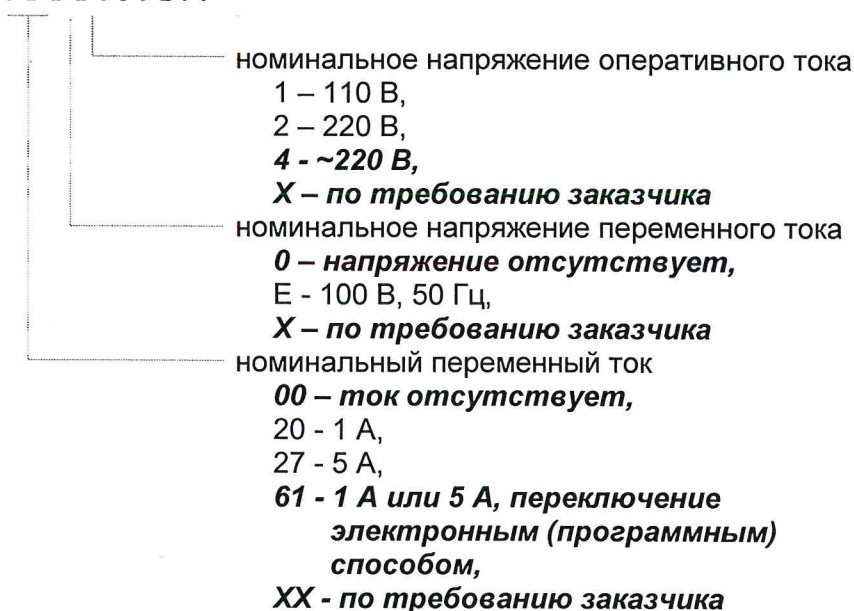

Соответственно откорректированы карты заказа, руководства по эксплуатации, паспорта и оформление фирменных табличек шкафов.

При заказе шкафов рекомендуется использовать новые карты заказа, размещенные на сайте предприятия.

При изготовлении шкафов по старым картам заказа ООО НПП «ЭКРА» оставляет за собой право оформления документации и табличек в соответствии с

новым условным обозначением.

Пример:

- условное обозначение шкафа по старой карте заказа: ШЭ2607 021-27Е2 УХЛ4;
- новое условное обозначение шкафа: ШЭ2607 021-61Е2 УХЛ4.

С уважением,
Заместитель генерального
директора - технический
директор



В. А. Наумов

